




SUBSOLO - EXTINTORES, ROTAS DE FUGA, SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
ESCALA: 1/75

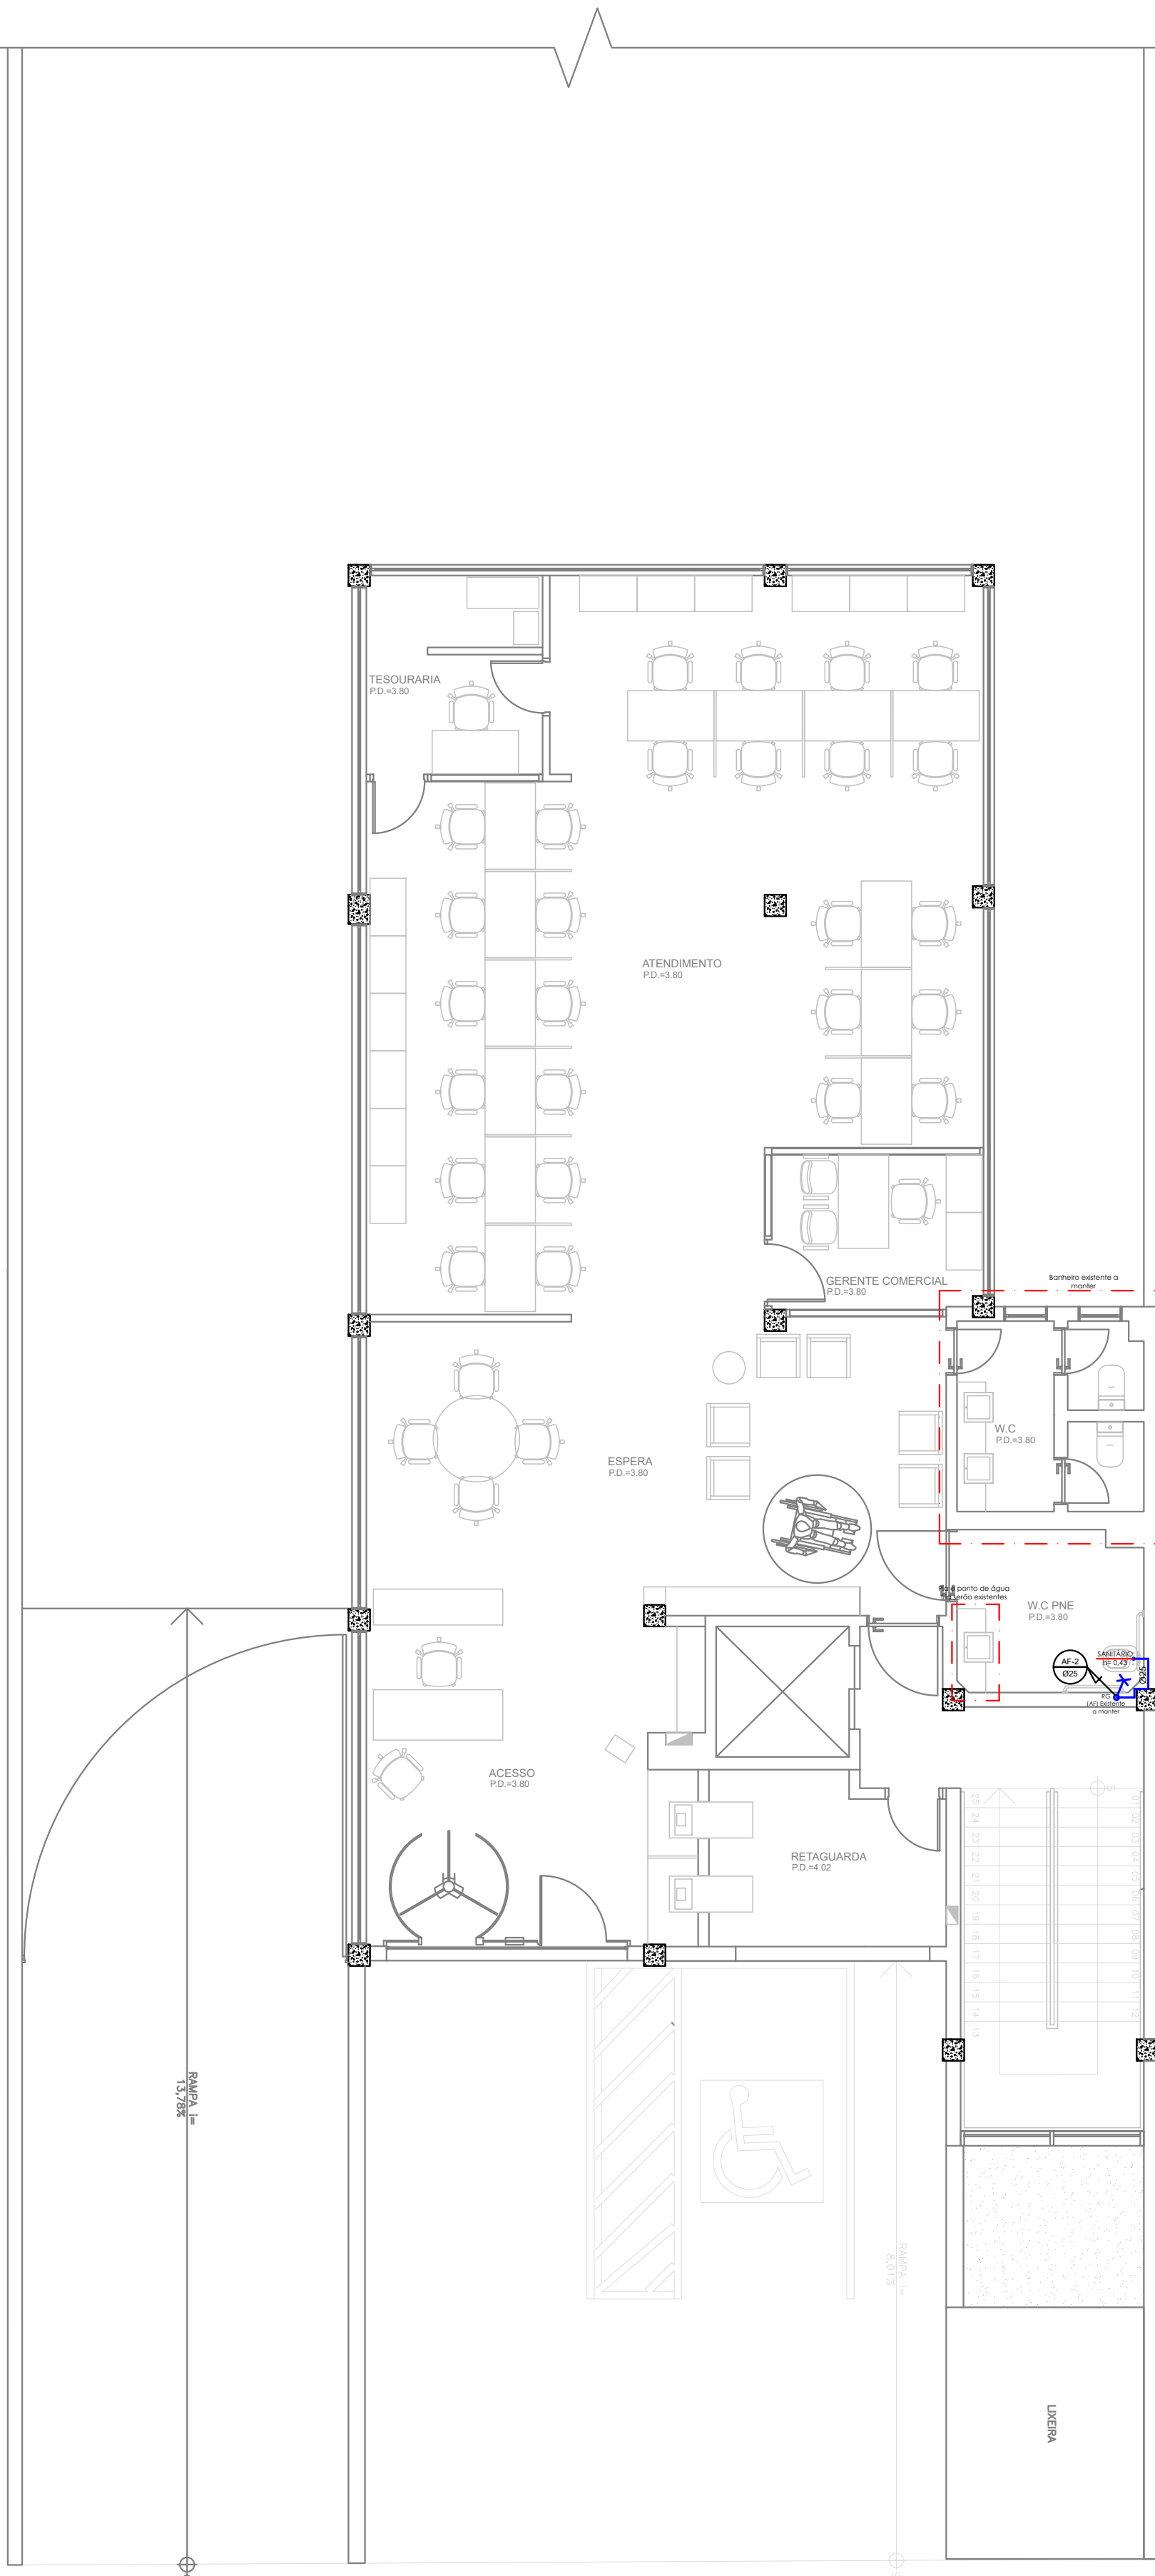

TÉRREO - EXTINTORES, ROTAS DE FUGA, SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
ESCALA: 1/75

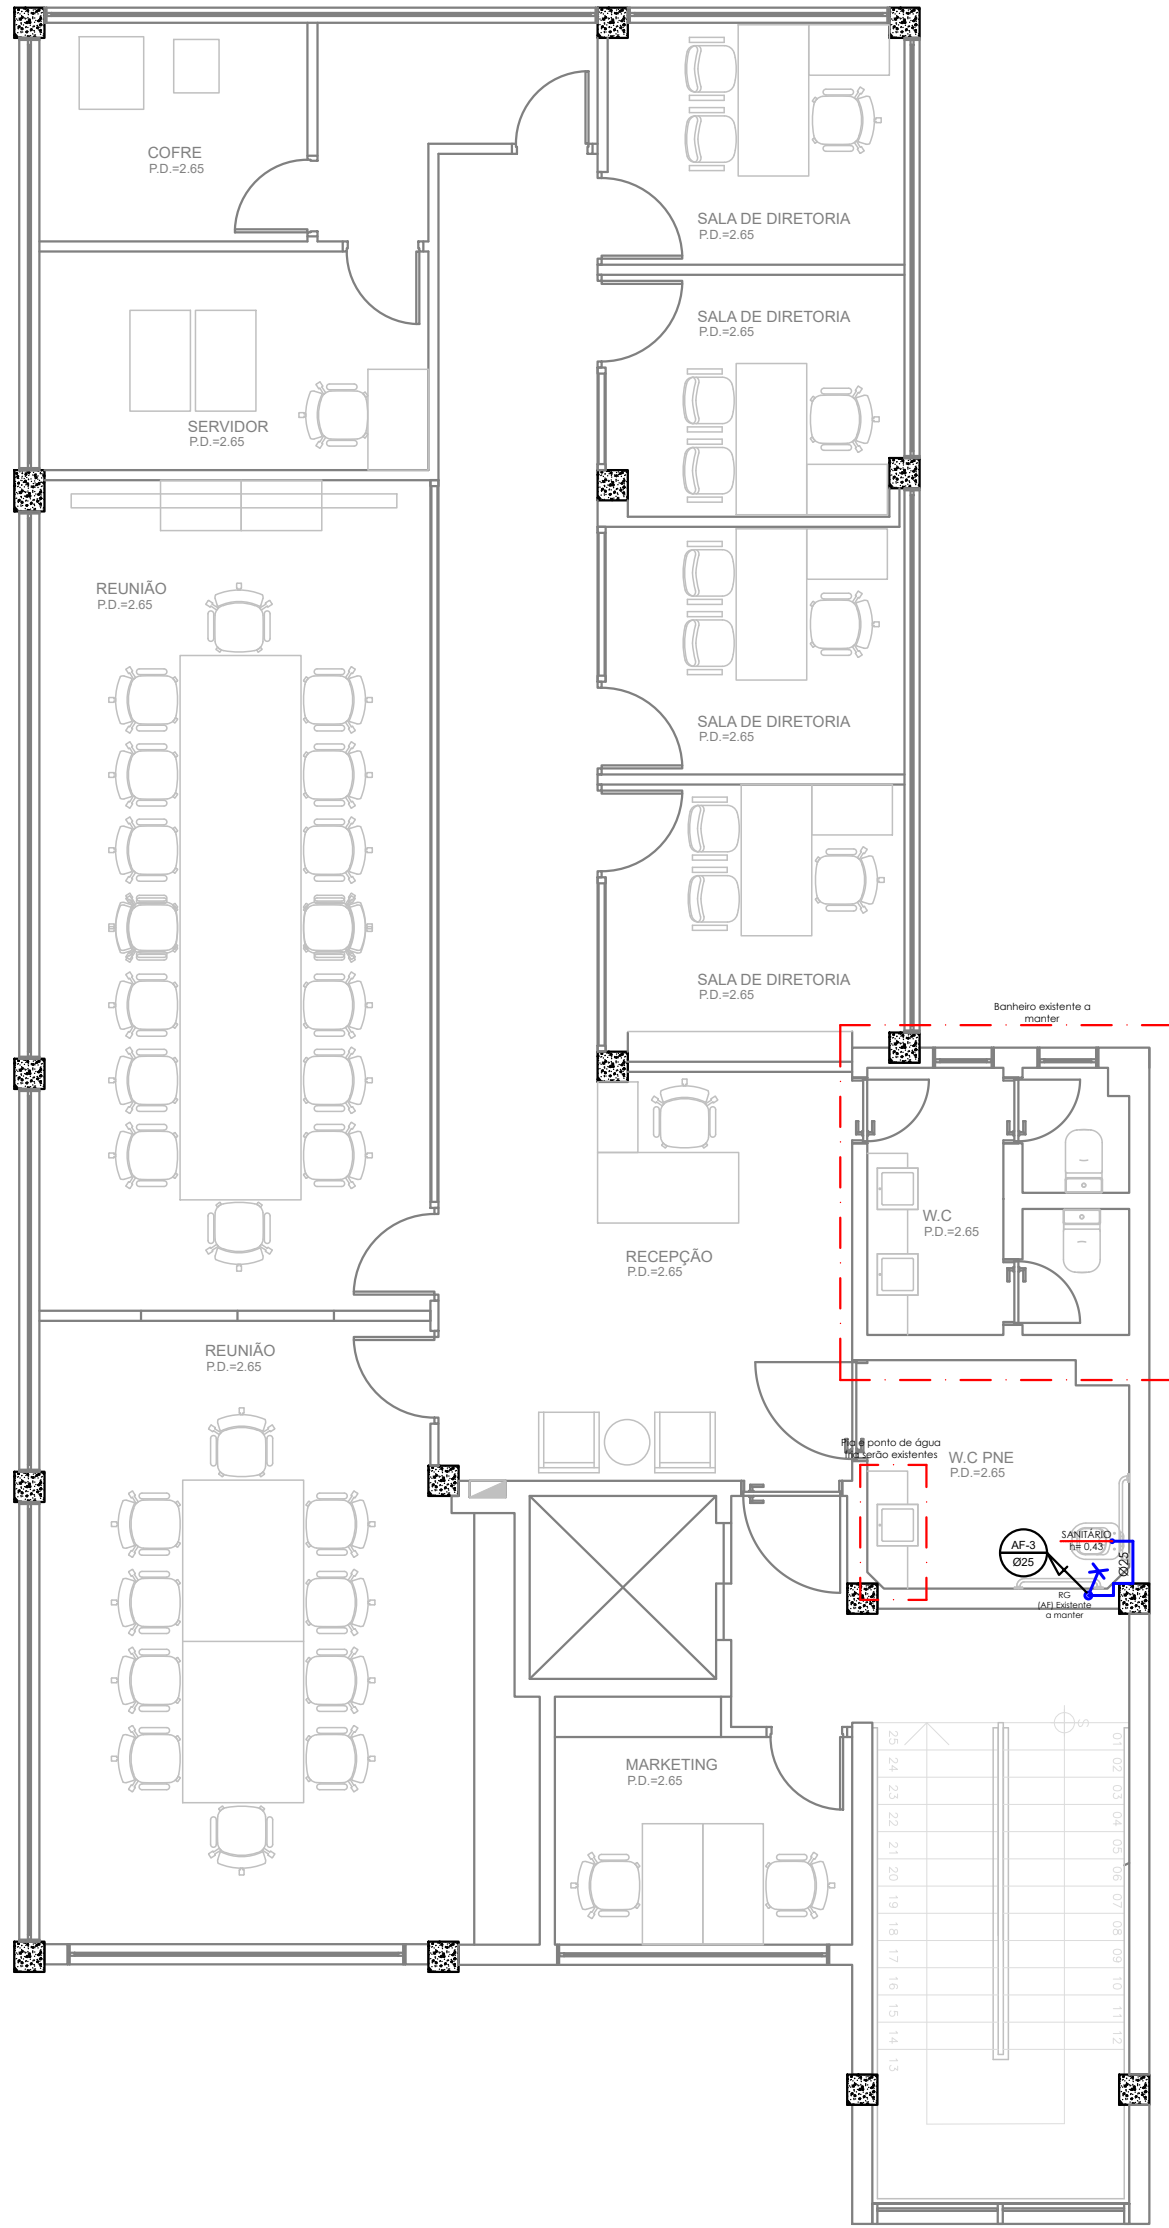

1º PAVIMENTO - EXTINTORES, ROTAS DE FUGA, SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
ESCALA: 1/75

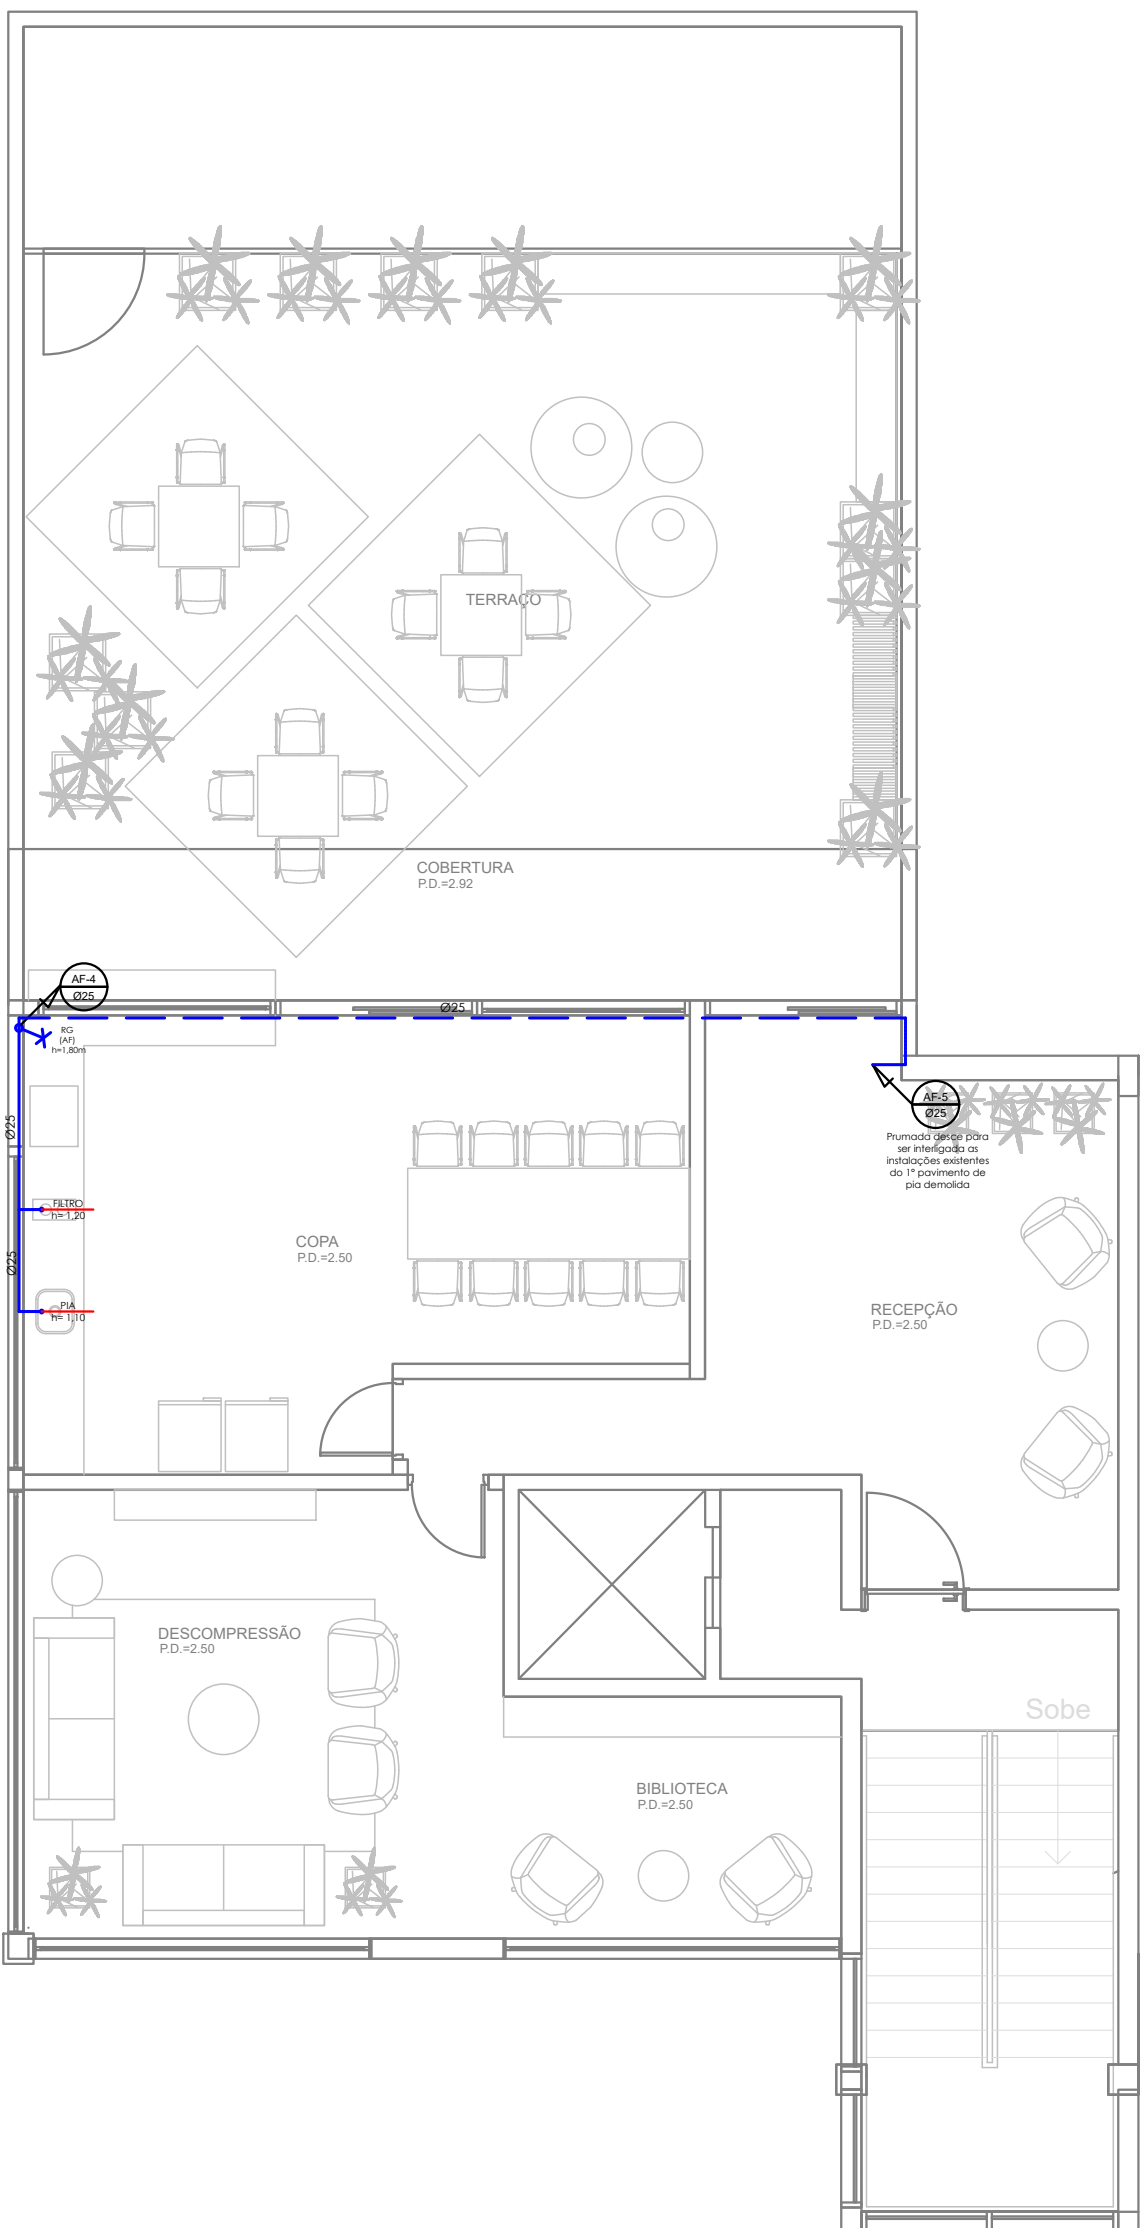

TERRAÇO - EXTINTORES, ROTAS DE FUGA, SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
ESCALA: 1/75

LEGENDA

ÁGUA FRIA

AF

COBRE

Ø

AF - Coluna de Água Fria

Material da Tubulação

Batola nominal (mm)

Tubulação desce

Tubulação sobe

Tubulação sobe e desce

TUBULAÇÃO PVC MARROM PARA REDE DE ÁGUA FRIA DIÂMETRO Ø25 OU INDICADO PELO PISO OU PAREDE

TUBULAÇÃO PVC MARROM PARA REDE DE ÁGUA FRIA DIÂMETRO Ø25 OU INDICADO PELO FORRO

CURVA PARA BAIXO

CURVA PARA CIMA

VÁLVULA ESFERA - MESMO Ø DA TUBULAÇÃO

SÍMBOLOS UTILIZADOS SÃO ORIENTATIVOS. VERIFICAR ESPECIFICAÇÃO DOS METAIS (TORNEIRAS, MISTURADORES, MOCOMANDOS, ETC.) NO PROJETO DE ARQUITETURA. ENTRAR EM CONTATO COM PROJETISTA EM CASO DE DÚVIDAS.

NOTAS

ÁGUA FRIA

- OS MATERIAIS EMPREGADOS DEVERÃO OBEDECER AS ÚLTIMAS EDIÇÕES DAS NORMAS VIGENTES DA NBR-5626/ABNT E CONCESSIONÁRIAS LOCAIS;

- VERIFICAR NO PROJETO DE ARQUITETURA/EQUIPAMENTOS A LOCAÇÃO EXATA DOS PONTOS DE CONSUMO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO FABRICANTE;

- QUALQUER ALTERAÇÃO DEVERÁ SER COMUNICADO AO RESPONSÁVEL TÉCNICO ANTES DE SUA EXECUÇÃO;

- A ALIMENTAÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL SERÁ EXECUTADA COM TUBOS DE PPFR VERDE DA MARCA TIGRE;

- VÁLVULAS DE GAVETA DE BRONZE COM ACABAMENTO, MARCA DECA;

- OS TUBOS NÃO PODERÃO SER EMBUTIDOS NA ALVENARIA, OS MESMOS DEVERÃO SER APARENTES OU EMBUTIDOS EM ALVENARIA COMPLEMENTAR.

- TODA A TUBULAÇÃO AÉREA DEVERÁ SER SUPOSTADA POR BRACADEIRAS, VERGAHÕES E DEMAIS ACESSÓRIOS PROPORCIONANDO A MELHOR FIXAÇÃO DO SISTEMA, ESPESSURA MÁXIMA DE 1,0m.

OBSERVAÇÕES

- VERIFICAR NO PROJETO DE ARQUITETURA/EQUIPAMENTOS A LOCAÇÃO EXATA DOS PONTOS DE CONSUMO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO FABRICANTE;

- O PROJETO SEGUIR AS NORMAS DA ABNT - NBR 5626 E NBR 8140. AS INSTALAÇÕES DEVEM OBEDECER OS PADRÕES DE QUALIDADE E SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELAS NORMAS VIGENTES

- VERIFICAR MEDIDAS E OS PONTOS DE FORNECIMENTO NO LOCAL;

- PARA A NOVA COBERTURA NO TERRAÇO DEVERÁ SER ELABORADO PROJETO ESPECÍFICO.

00	EMISSÃO INICIAL	03/05/2024	DANIELE
REV	DESCRIÇÃO	DATA	DESENHO

NOTAS:
ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SER COPIADO, PLAGIADO, DISTRIBUÍDO, REPRODUZIDO OU PUBLICADO SEM A AUTORIZAÇÃO FORMAL DE SEU AUTOR, ATENDENDO INTEGRALMENTE À LEI 9.610, DE 19/02/1998 E À LEI 12.853, DE 14/09/2013. AMBAS REFERENTES AOS DIREITOS AUTORAIS DOS "PROJETOS."

PROPRIETÁRIO: SICOOB

ENGº RESPONSÁVEL: LUCIANA CONRADO
CREA/CAU: 05062252490

ANÁLISE DE PROJETO:
PROJETO RECEBIDO EM: ____/____/____
PROJETO ANALISADO EM: ____/____/____
☐ LIBERADO
☐ LIBERADO COM RESTRIÇÕES
☐ REPROVADO

Engenharia e Consultoria Ltda.

projeto@L2Cengenharia.com.br
tel: (11) 2028-1853

SICOOB

ENGº RESPONSÁVEL:
LUCIANA CONRADO

CREA:
05062252490

EMPRESA:
SICOOB DEMARCHI

PROPRIETÁRIO:
SICOOB

LOCAL:
AVENIDA MARIA SERVEI DE DEMARCHI - 1351 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

PROJETO:
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

ASSUNTO:
ÁGUA FRIA

ESCALA:
INDICADA

FOLHA:
01/03

DATA:
03/05/2024

FASE:
EXECUTIVO

DESENHO:
DANIELE

REVISÃO:
00

SICOOB DEMARCHI_CP_639.24_HD_R00.dwg